

Performans Kanıtı

Hava Geçirgenliği

Test Raporu

10-001357-PR01

(PB-C01-02-en-01)




Müşteri Politeks Ambalaj ve İnşaat San Tic. A. Ş.
DOSB 4. Bölge, Sakarya Caddesi No: 50
Tavşanlı Gebze Kocaeli Türkiye

Esas

Test Standartları: EN 1026 – 2000-06

Temsilî Resim

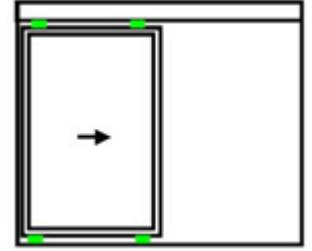

Ürün	Sürme Kapı Birimi, güçle-çalışan
Tanımlama	VALOR HH
Boydan Boya	Boydan boya kapı çerçeve uzunluğu 1,410 mm x 2,150 mm
Uzunluk (GxY)	Boydan boya pencere kanadı uzunluğu 2,500 mm x 3,000 mm

Sırlama

Montaj Sürme Kapı birim, konvansiyonel, duvara monteli
Sızdırmazlık pencere kanadı fitilinin taban plakasına doğru ve
pervaza eklenmiş açıcı çubuğuna doğru basınç uygulanmasıyla sağlanır.

Diğer Özellikler DiTEC sürme kapı mekanizması VALOR HH'yi içeren ürün tasarımı

Kullanım Talimatları

Bu test raporu yukarıdaki özellikleri göstermek için kullanılır.

Geçerlilik

Verilmiş veri ve sonuçlar sadece test edilmiş ve tarif edilmiş numuneye ilişkindir.
Buradaki test, performans ve kaliteye özellikle de hava etkisi ve yıpranmaya ilişkin daha başka özellikler esasında herhangi bir beyanda bulunulmasına izin vermez.

Yayına İlişkin Notlar

ift Kılavuz Sayfası olan "ift Test Belgelerinin Kullanımı için Koşullar ve Kılavuz" geçerlidir.
Kapak sayfası özet olarak kullanılabilir.

Hava Geçirgenliği – EN 12207



Sınıf 1

ift Rosenheim
31 Mart 2011

Jörn Peter Lass, (FH)
Test Departmanı Başkanı
İnşa Bileşenleri

Thomas Stefan (FH)
Test İşletimi Memuru
Rüzgâr Yüğü & Sızdırmazlık

İçindekiler

Rapor toplam 7 sayfadan oluşmaktadır.

1. Ürün
2. Prosedür
3. Ayrıntılı sonuçlar

Ek 1 (5 Sayfa)